

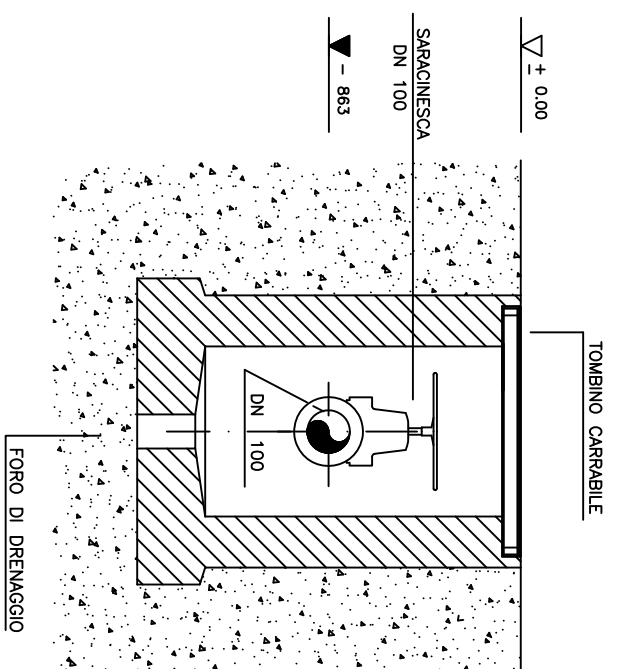
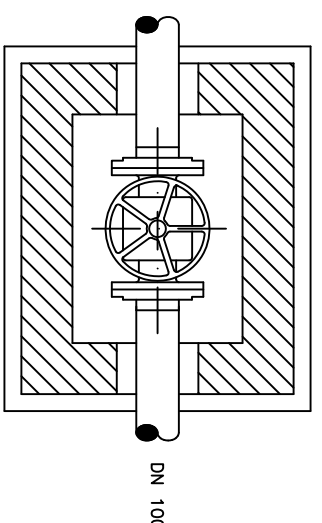


## PARTICOLARI IMPIANTO ANTINCENDIO


PARTICOLARE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE INTERRATA

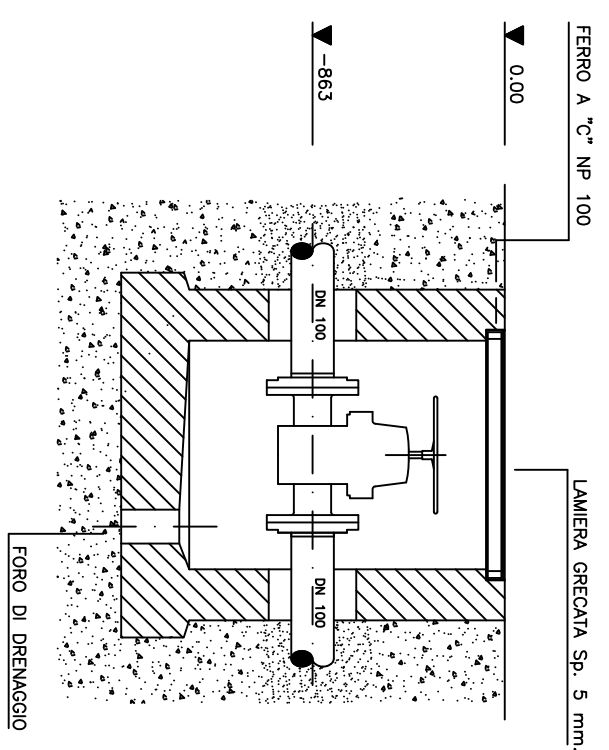


# PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI ATTACCO MOTOPOMPA V.F. UNI 70

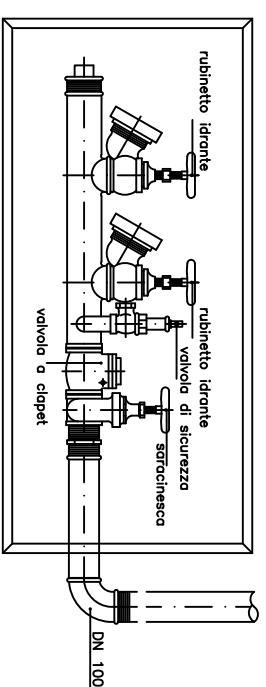

## ASPIRAZIONE DELLA POMPA DAL SERBATOIO

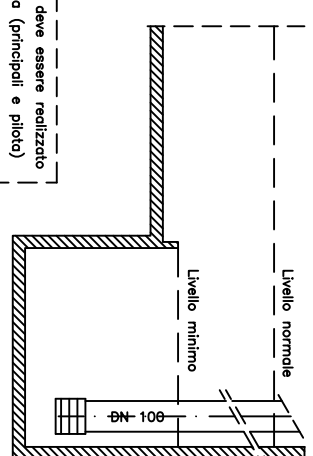


SCHEMA IDRICO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

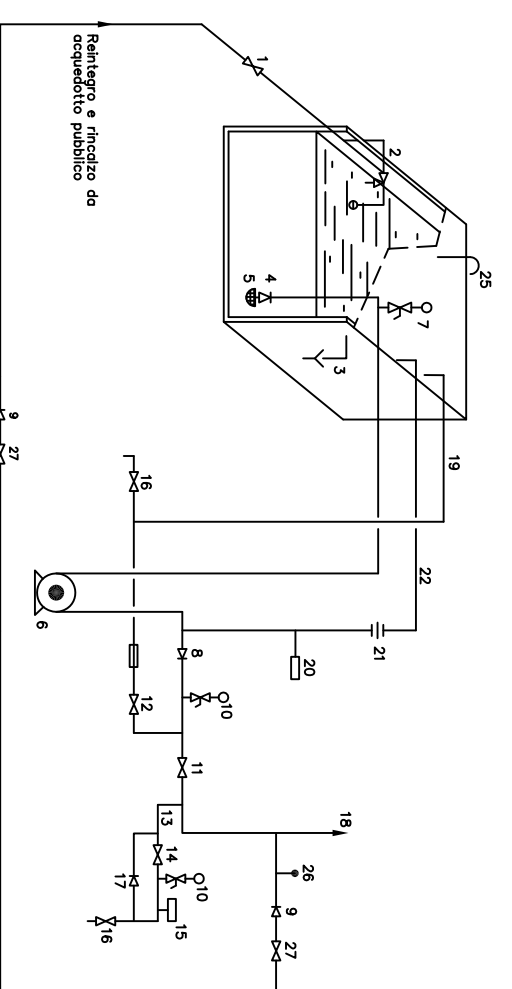

1. Vaginale e l'interposizione bloccata aperta
2. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
3. Tempo libero BN 100
4. Tempo libero
5. Filtro antiraggiatura e malaproposito
6. Malaproposito
7. Malaproposito
8. Valore di non ritorno in modo
9. Valore di non ritorno in modo
10. Malaproposito
11. Malaproposito
12. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
13. Colloquio di presentazione e l'interposizione
14. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
15. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
16. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
17. Vaginale e l'interposizione bloccata chiusa
18. Colloquio di presentazione e l'interposizione
19. Malaproposito
20. Malaproposito
21. Malaproposito
22. Malaproposito
23. Malaproposito
24. Malaproposito
25. Malaproposito
26. Malaproposito
27. Malaproposito
28. Malaproposito
29. Malaproposito
30. Malaproposito
31. Malaproposito
32. Malaproposito
33. Malaproposito
34. Malaproposito
35. Malaproposito
36. Malaproposito
37. Malaproposito
38. Malaproposito
39. Malaproposito
40. Malaproposito
41. Malaproposito
42. Malaproposito
43. Malaproposito
44. Malaproposito
45. Malaproposito
46. Malaproposito
47. Malaproposito
48. Malaproposito
49. Malaproposito
50. Malaproposito
51. Malaproposito
52. Malaproposito
53. Malaproposito
54. Malaproposito
55. Malaproposito
56. Malaproposito
57. Malaproposito
58. Malaproposito
59. Malaproposito
60. Malaproposito
61. Malaproposito
62. Malaproposito
63. Malaproposito
64. Malaproposito
65. Malaproposito
66. Malaproposito
67. Malaproposito
68. Malaproposito
69. Malaproposito
70. Malaproposito
71. Malaproposito
72. Malaproposito
73. Malaproposito
74. Malaproposito
75. Malaproposito
76. Malaproposito
77. Malaproposito
78. Malaproposito
79. Malaproposito
80. Malaproposito
81. Malaproposito
82. Malaproposito
83. Malaproposito
84. Malaproposito
85. Malaproposito
86. Malaproposito
87. Malaproposito
88. Malaproposito
89. Malaproposito
90. Malaproposito
91. Malaproposito
92. Malaproposito
93. Malaproposito
94. Malaproposito
95. Malaproposito
96. Malaproposito
97. Malaproposito
98. Malaproposito
99. Malaproposito
100. Malaproposito


- 19 Tubazione prova portata pomp  
20 Pressostato pompa in moto  
21 Distributore acqua  
22 Riscaldamento acqua  
25 Stato DN 100  
26 Attacco per outpomp  
27 Scarico

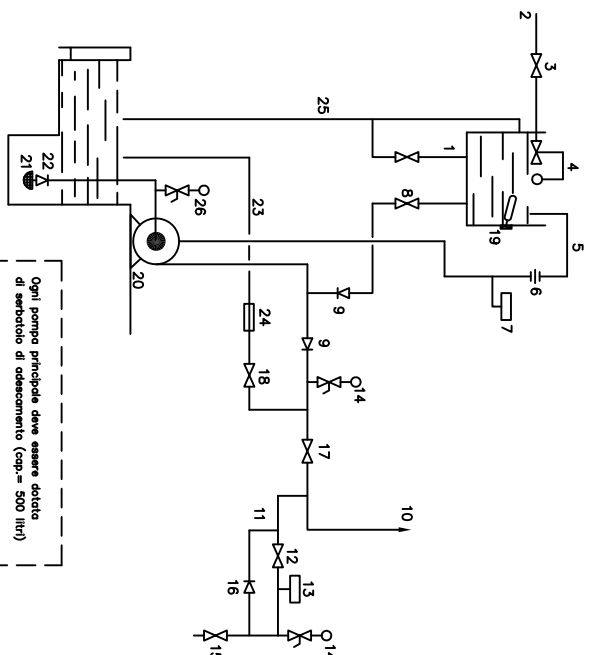SCHEMA DI INSTALLAZIONE POMPA  
DI ALIMENTAZIONE SOPRABATTENTE


1. Sottosistema di addestramento
2. Sottosistema di manutenzione
3. Voci di interlocazione
4. Voci di controllo
5. Voci di collegamento
6. Voci di controllo
7. Voci di controllo
8. Voci di controllo
9. Voci di controllo
10. Voci di controllo
11. Voci di controllo
12. Voci di controllo
13. Voci di controllo
14. Voci di controllo
15. Voci di controllo
16. Voci di controllo
17. Voci di controllo
18. Voci di controllo
19. Voci di controllo
20. Voci di controllo
21. Voci di controllo
22. Voci di controllo
23. Voci di controllo
24. Voci di controllo
25. Voci di controllo
26. Voci di controllo

- 22 Valvola di ritorno
- 23 Tubazione prova portata pompa
- 24 Misuratore di portata
- 25 Scarico di troppo pieno
- 26 Manometro


### PARTICOLARE SCHEMATICO DEL SERBATOIO IDRICO

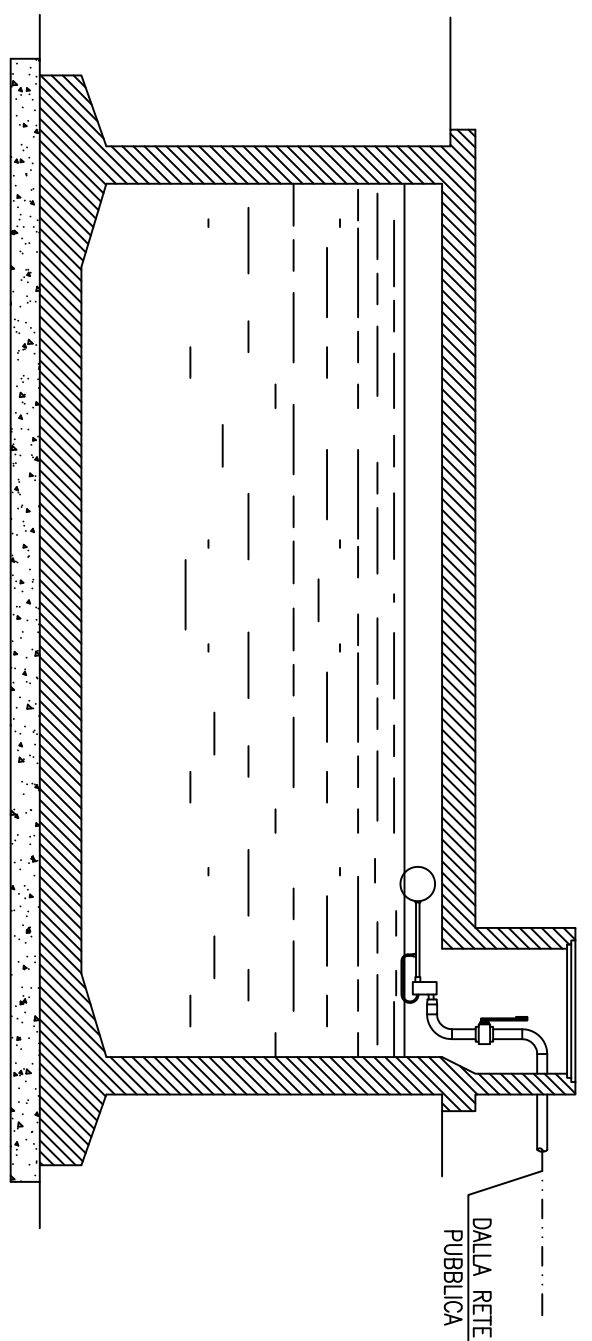

IDRANTE SOPRASUOLO

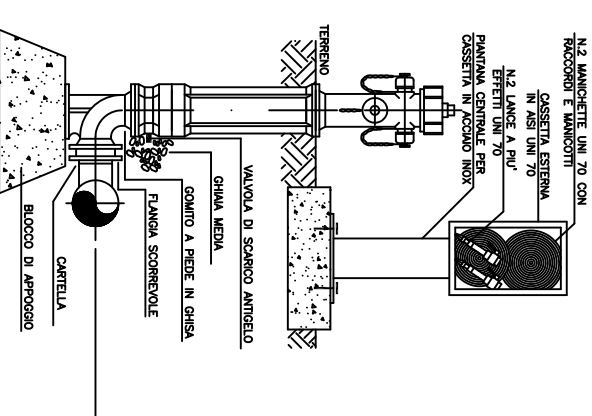

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE

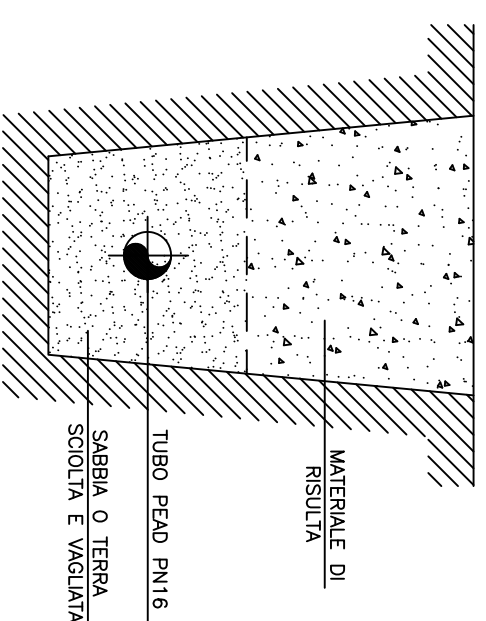[illegible]

COMUNE DI SALA CONSILINA  
PROVINCIA DI SALERNO



REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO FONTE  
EDILIZIA SCOLASTICA

D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N° 104, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N° 128,  
RECEPITI DAL DECRETO INTERMINISTRIALE MEF-MUR-MIT  
DEL 23./01/2015

# PROGETTO ESECUTIVO

Visto il R.U.P.:	Il Sindaco P.R.:
Geom. Anna PISANO	Avv. Francesco CAVALLONE

**Verifica e validazione progetto:**  
**Cavallaro&Mortoro srl - Consulting engineering**

**Il Progettista:**  
**Arch. Gabriel MATTEO**

Oggetto Elaborato:

## Prevenzione incendi Impianto idrico antincendio Particolari

APPROVAZIONE PROGETTO:

APRILE  
2015

Codice elaborato:  
P.04